



# Intellect

Руководство по настройке и работе с  
модулем интеграции Болид

1. Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Болид . . . . .	3
2. Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Болид . . . . .	3
3. Настройка модуля интеграции Болид . . . . .	3
3.1 Порядок настройки модуля интеграции Болид . . . . .	3
3.2 Настройка подключения системы Болид . . . . .	3
3.3 Настройка приборов системы Болид . . . . .	4
3.4 Настройка исполнительных устройств системы Болид . . . . .	6
3.5 Настройка шлейфов сигнализации системы Болид . . . . .	7
3.6 Запись пользователей в приборы системы Болид . . . . .	8
4. Работа с модулем интеграции Болид . . . . .	8
4.1 Общие сведения о работе с модулем интеграции Болид . . . . .	8
4.2 Управление исполнительными устройствами Болид . . . . .	8
4.3 Управление шлейфами сигнализации Болид . . . . .	9
4.4 Управление областями охраны Болид . . . . .	9

# Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Болид

Сервер – компьютер с установленной конфигурацией **Сервер** программного комплекса *Интеллект*.

Идентификатор доступа – ключ (физический или цифровой), по которому предоставляется доступ объектам в помещения, здания, зоны и территории.

Карта доступа – физический идентификатор доступа, регистрируемый считывателем.

Исполнительные устройства – реле, сигналы, лампочки.

Шлейф сигнализации – канал, в который включаются охранные или пожарные извещатели.

## Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Болид

### На странице:

- Назначение документа
- Общие сведения о модуле интеграции «Болид»

## Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции Болид* является справочно-информационным пособием и предназначен для операторов модуля *Болид*. Данный модуль входит в состав программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *Болид*;
2. настройка модуля интеграции *Болид*;
3. работа с модулем интеграции *Болид*.

## Общие сведения о модуле интеграции «Болид»

### ⚠ Внимание!

Модуль интеграции *Болид* снят с поддержки, начиная с версии ПК *Интеллект* 4.10.0 и ПК *ACFA Intellect* 6.0.

Модуль интеграции *Болид* работает в составе подсистемы *ОПС*, реализованной на базе программного комплекса *ACFA Intellect* и предназначен для управления системой *Болид*.

### ⓘ Примечание.

Подробные сведения о системе *Болид* приведены в официальной справочной документации (производитель Научно-внедренческое предприятие «Болид»).

Перед настройкой модуля интеграции *Болид* необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить необходимое оборудование на охраняемый объект.
2. Подключить систему *Болид* к Серверу.

## Настройка модуля интеграции Болид


### Порядок настройки модуля интеграции Болид

Настройка модуля интеграции *Болид* в ПК *ACFA Intellect* производится в следующей последовательности:

1. Настройка подключения системы *Болид*.
2. Настройка приборов системы *Болид*.
3. Настройка исполнительных устройств системы *Болид*.
4. Настройка шлейфов сигнализации системы *Болид*.


# Настройка подключения системы Болид

Настройка подключения системы Болид осуществляется на панели настроек объекта **ОПС "Болид" (СОМ Сервер)**. Данный объект создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Интерфейсы** диалогового окна **Настройка системы**.

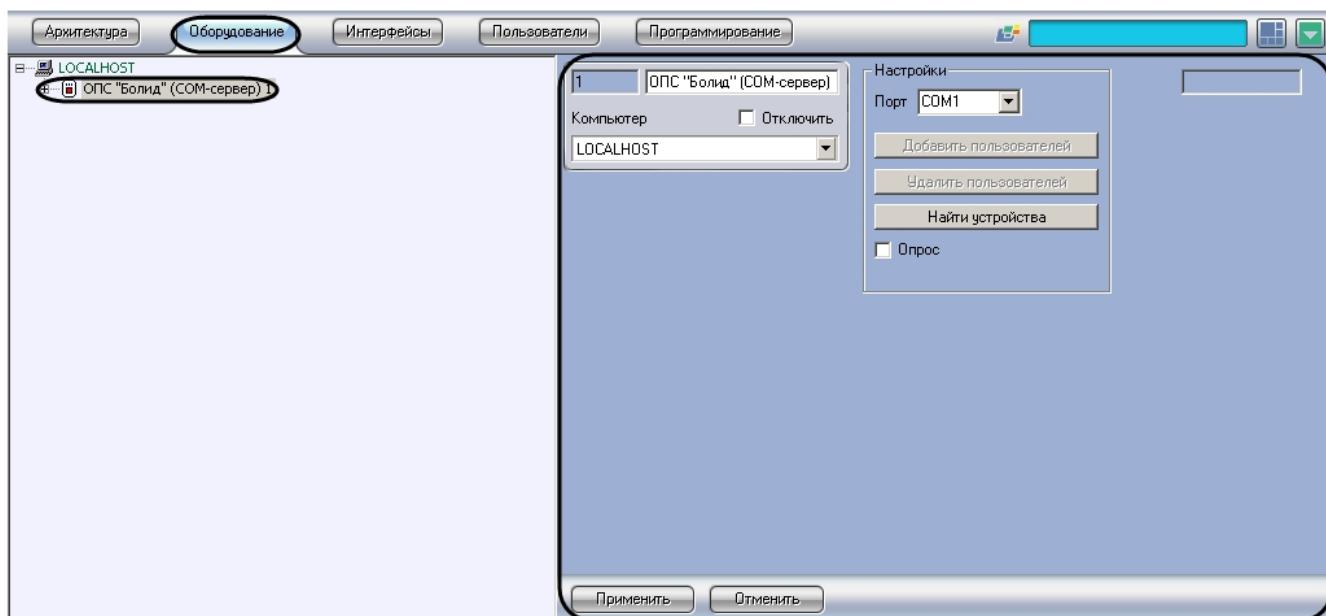

Настройка подключения системы Болид проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **ОПС "Болид" (СОМ Сервер)**.

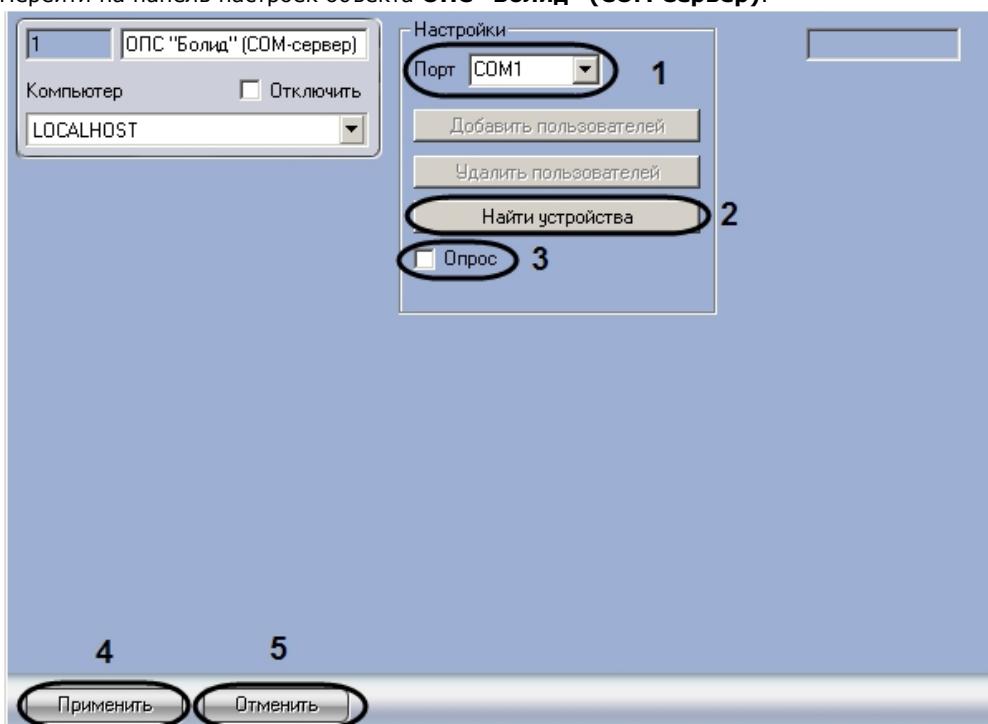

- Из раскрывающегося списка **Порт** выбрать СОМ-порт подключения системы Болид к Серверу (1).
- Установить флажок **Опрос**, если необходимо включить передачу событий в ПК ACFA Intellect (3).
- Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** (4).

## Примечание.


Для отмены изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (5).

Настройка подключения системы Болид завершена.

После завершения настройки подключения системы Болид существует возможность автоматического добавления устройств системы. Для этого необходимо нажать кнопку **Найти устройства** (2). После выполнения данного действия обновится дерево объектов ПК ACFA Intellect.


# Настройка приборов системы Болид

Настройка приборов системы Болид осуществляется на панели настроек объекта **Устройство "Болид"**. Данный объект создается на базе объекта **ОПС "Болид" (СОМ Сервер)**.

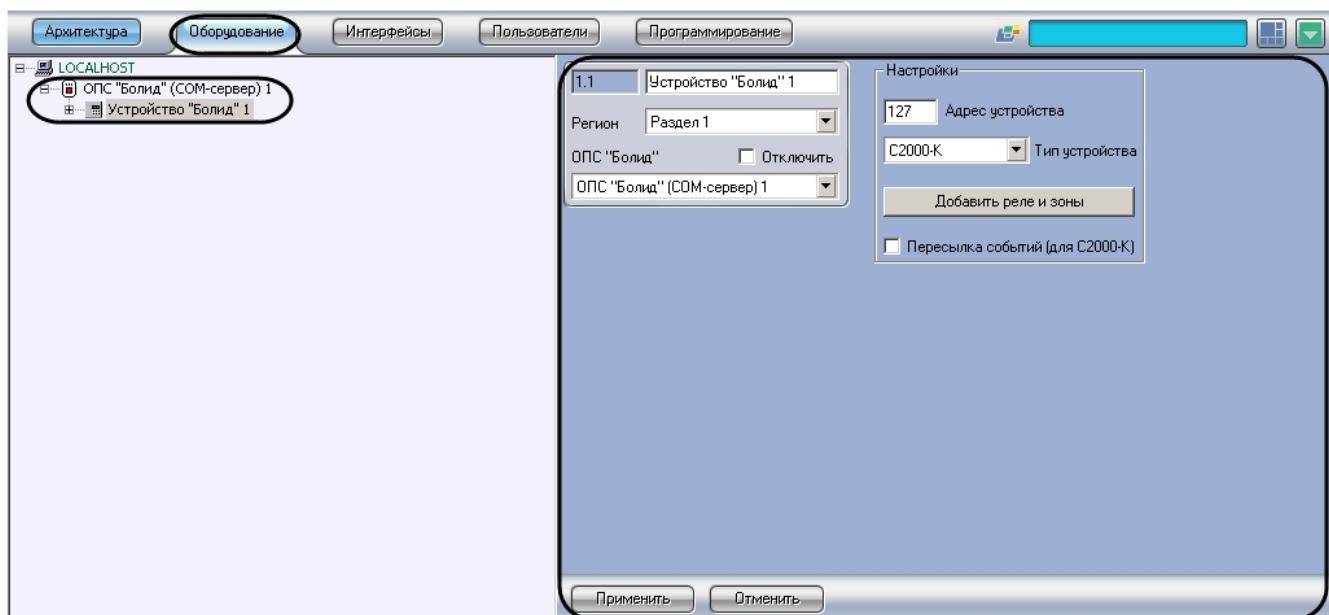

Настройка прибора системы Болид проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Устройство "Болид"**.

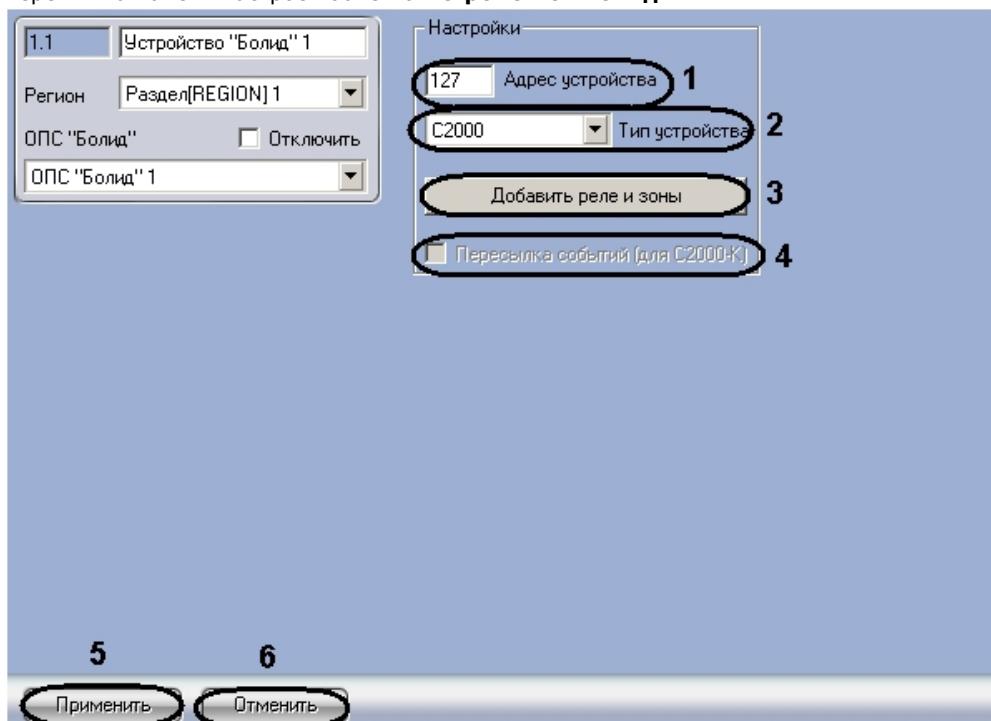

- В поле **Адрес устройства** ввести адрес прибора в системе Болид (**1**).
- Из раскрывающегося списка **Тип устройства** выбрать необходимый тип прибора (**2**).
- Установить флагок **Пересылка событий**, если необходимо отображать состояния областей охраны и шлейфов сигнализации на дисплее прибора (**4**).



## Примечание.

Данный параметр актуален, если выбран тип прибора **C2000-K**.

- Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** (**5**).



## Примечание.


Для отмены изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (**6**).

Настройка прибора системы **Болид** завершена.

После окончания настройки прибора существует возможность автоматического создания исполнительных устройств и шлейфов сигнализации данного прибора. Для этого необходимо нажать кнопку **Добавить реле и зоны (3)**. После выполнения данного действия обновится дерево объектов ПК ACFA Intellect.


## Настройка исполнительных устройств системы **Болид**

Настройка исполнительных устройств системы **Болид** осуществляется на панели настроек объекта **Реле "Болид"**. Данный объект создается на базе объекта **Раздел "Болид"**. Объект **Раздел "Болид"** создается на базе объекта **Устройство "Болид"**. Объект **Раздел "Болид"** объединяет под собой исполнительные устройства и шлейфы в сигнализации в определенную область охраны.

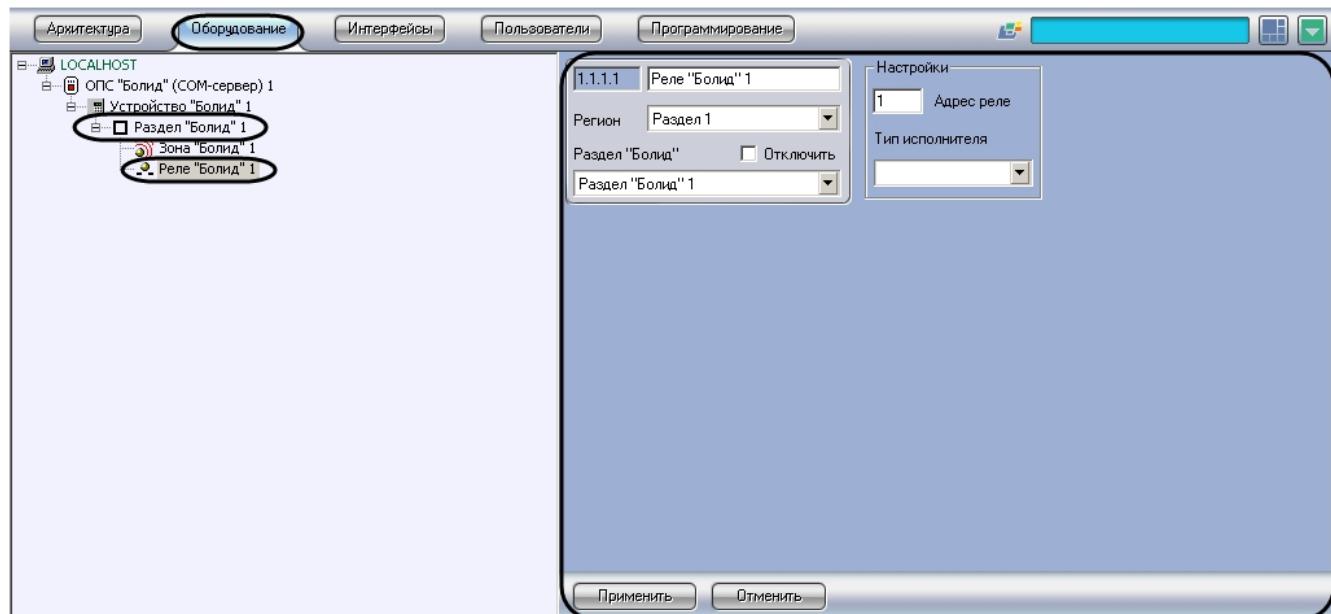

Настройка исполнительного устройства системы **Болид** проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Реле "Болид"**.

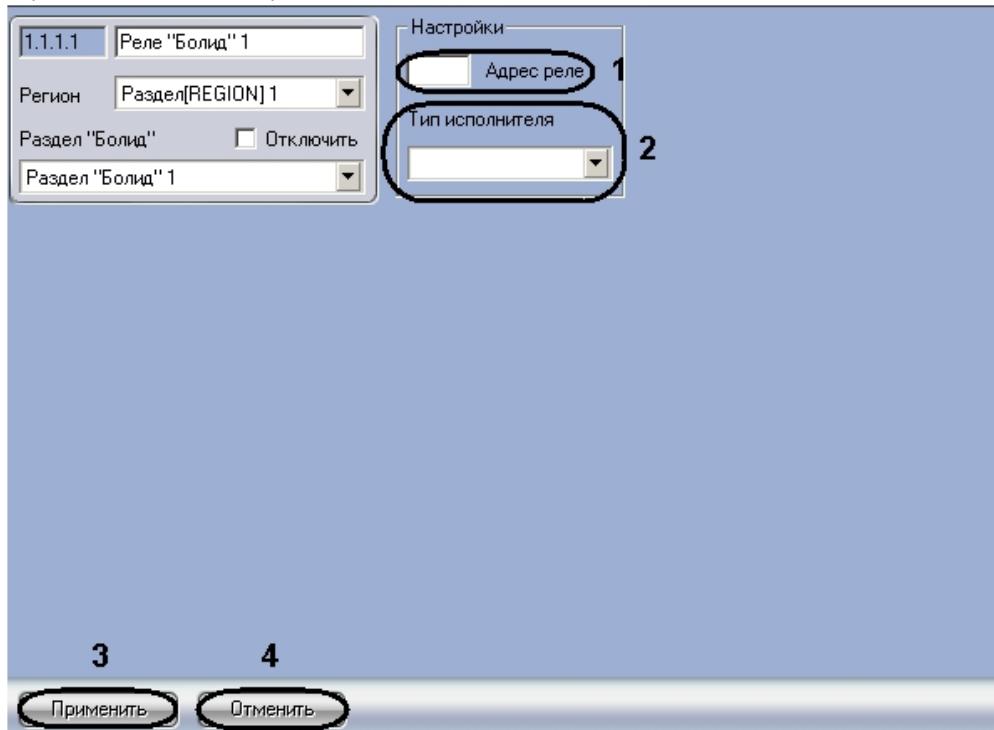

- В поле **Адрес реле** ввести адрес исполнительного устройства в системе **Болид** (1).
- Из раскрывающегося списка **Тип исполнителя** выбрать тип исполнительного устройства (2).
- Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** (3).




### Примечание.

Для отмены изменений необходимо нажать кнопку **Отмена** (4).

Настройка исполнительного устройства системы *Болид* завершена.


## Настройка шлейфов сигнализации системы *Болид*

Настройка шлейфов сигнализации системы *Болид* осуществляется на панели настроек объекта **Зона "Болид"**.  
Данный объект создается на базе объекта **Раздел "Болид"**.

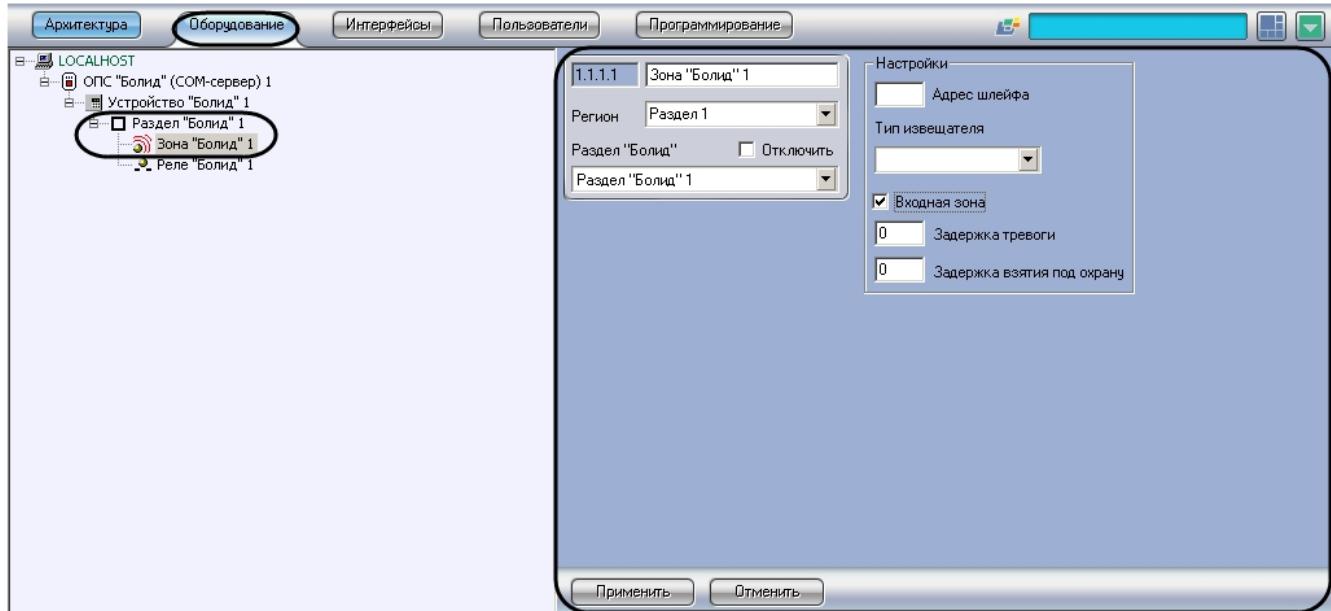

Настройка шлейфа сигнализации системы *Болид* проходит следующим образом:

- Перейти на панель настроек объекта **Зона "Болид"**.

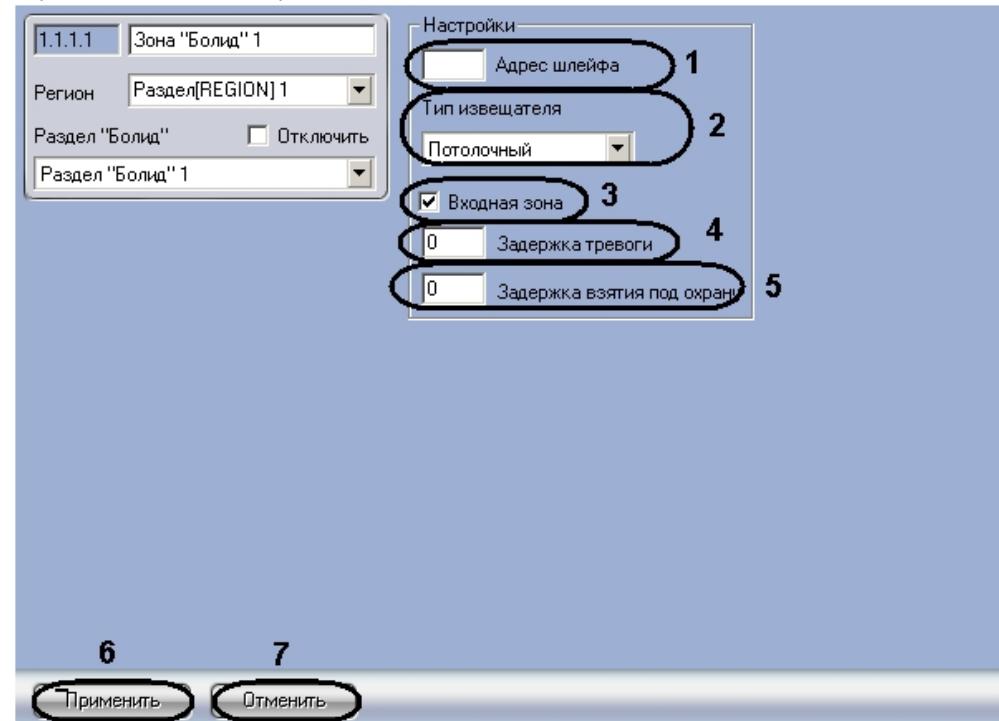

- В поле **Адрес шлейфа** необходимо указать адрес шлейфа сигнализации в системе *Болид* (1).
- Из раскрывающегося списка **Тип извещателя** выбрать тип извещателя данного шлейфа сигнализации (2).
- Установить флажок **Входная зона**, если необходимо использовать задержку тревоги шлейфа сигнализации и задержку взятия шлейфа сигнализации под охрану (3).
- В поле **Задержка тревоги** ввести время в секундах, определяющее временной период до генерации события **Тревога** после нарушения шлейфа сигнализации (4).
- В поле **Задержка взятия под охрану** ввести время в секундах, определяющее временной период до взятия шлейфа сигнализации под охрану после постановки на охрану (5).



### Примечание.

Поля **Задержка тревоги** и **Задержка взятия под охрану** недоступны, если не установлен флажок **Входная зона**.

7. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить (6)**.

**Примечание.**

Для отмены изменений необходимо нажать кнопку **Отмена (7)**.


Настройка шлейфа сигнализации системы *Болид* завершена.

## Запись пользователей в приборы системы *Болид*

В ПК ACFA *Intellect* существует возможности записи пользователей в приборы системы *Болид*. Для этого система *Болид* должна содержать приборы, в которые производится запись пользователей (*C2000-КДЛ*).

Для записи пользователей в прибор необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **ОПС "Болид" (СОМ Сервер)**.

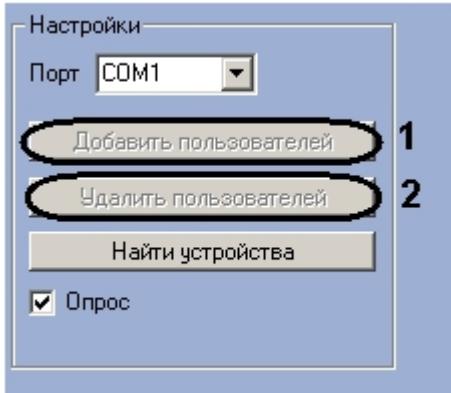

2. Нажать кнопку **Добавить пользователей** для записи пользователей в прибор (1).
3. Если необходимо удалить пользователей из памяти прибора, необходимо нажать кнопку **Удалить пользователей** (2).

## Работа с модулем интеграции *Болид*

### Общие сведения о работе с модулем интеграции *Болид*

Для работы с модулем интеграции *Болид* используются следующие интерфейсные объекты:


1. **Карта**;
2. **Протокол событий**;
3. **Служба пропускного режима**.

Сведения по настройке интерфейсных объектов **Карта** и **Протокол событий** приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#). Сведения по настройке и работе с модулем **Служба пропускного режима** приведены в документе [Руководство по настройке и работе с модулем Служба пропускного режима](#).

Работа с интерфейсными объектами **Карта** и **Протокол событий** подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

## Управление исполнительными устройствами *Болид*

Управление исполнительным устройством системы *Болид* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Реле "Болид"**.

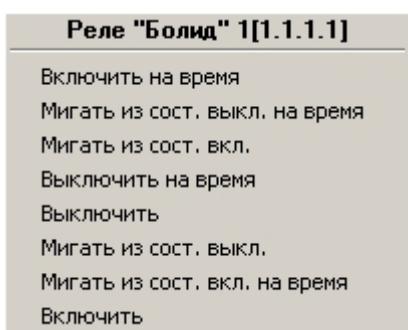

Управление исполнительным устройством прибора *Болид*:

<b>Команда функционального меню</b>	<b>Выполняемая функция</b>
Включить на время	Включает исполнительное устройство на заданное время
Мигать из сост. выкл. на время	Переключает исполнительное устройство из состояния выключено-включено с интервалом 0,5 секунд в течение заданного времени
Мигать из сост. вкл.	Переключает исполнительное устройство из состояния включено-выключено с интервалом 0,5 секунд
Выключить на время	Выключает исполнительное устройство на заданное время
Выключить	Выключает исполнительное устройство
Мигать из сост. выкл.	Переключает исполнительное устройство из состояния выключено-включено с интервалом 0,5 секунд
Мигать из сост. вкл. на время	Переключает исполнительное устройство из состояния включено-выключено с интервалом 0,5 секунд в течение заданного времени
Включить	Включает исполнительное устройство

## Управление шлейфами сигнализации Болид

Управление шлейфом сигнализации системы Болид осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Зона "Болид"**.

<b>Зона "Болид" 1[1.1.1.1]</b>
Сбросить тревогу
Взять на охрану
Снять с охраны

Управление шлейфом сигнализации:

<b>Команда функционального меню</b>	<b>Выполняемая функция</b>
Сбросить тревогу	Выключает состояние <b>Тревога</b>
Взять на охрану	Устанавливает шлейф сигнализации на охрану
Снять с охраны	Снимает шлейф сигнализации с охраны

## Управление областями охраны Болид

Управление областями охраны системы Болид осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Раздел "Болид"**.

<b>Раздел "Болид" 1[1.1.1]</b>
Взять на охрану
Снять с охраны

Управление областями охраны:

<b>Команда функционального меню</b>	<b>Выполняемая функция</b>
Взять на охрану	Устанавливает на охрану все шлейфы сигнализации данной области
Снять с охраны	Снимает с охраны все шлейфы сигнализации данной области