



Руководство по настройке и работе с
модулем интеграции PREPONA-A

1. Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PREPONA-A	3
2. Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PREPONA-A 3	
3. Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля PREPONA-A	3
4. Настройка подключения СПО PREPONA-A к программному комплексу ACFA Intellect 4	
5. Работа с модулем интеграции PREPONA-A	4
5.1 Общие сведения о работе с модулем СПО PREPONA-A	4
5.2 Управление модулем чувствительного элемента	5

Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PREPONA-A

Система периметральной охраны (СПО) - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления контроля нарушения периметра.

Сервер *Интеллект* - компьютер с установленной конфигурацией Сервер программного комплекса *Интеллект*.

МЧЭ - модуль чувствительного элемента.

Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PREPONA-A

На странице:

- Назначение и структура Руководства
- Общие сведения о программном комплексе PREPONA-A

Назначение и структура Руководства

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции PREPONA-A* является справочно-информационным пособием и предназначен для пользователей программного модуля *PREPONA-A*, входящего в состав программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о программном модуле *PREPONA-A*;
2. настройка программного модуля *PREPONA-A*;
3. работа с программным модулем *PREPONA-A*.

Общие сведения о программном комплексе PREPONA-A

Программный модуль *PREPONA-A* является компонентом программного комплекса *ACFA Intellect*, и предназначен для настройки и обеспечения взаимодействия ПК *ACFA Intellect* с системой охраны периметра *PREPONA-A* (производитель ООО "Радиорубеж").



Примечание.

Подробные сведения о системе СПО *PREPONA-A* приведены в официальной справочной документации по данной системе.

Перед настройкой модуля интеграции *PREPONA-A* необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить аппаратные средства СПО *PREPONA-A* на охраняемый объект (см. справочную документацию производителя);
2. Подключить СПО *PREPONA-A* к Серверу.

Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля PREPONA-A

Производитель	ООО "Радиорубеж" 440052, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гоголя 60, корпус (строение) литер Ж, офис 14 Тел.: +7 (8412) 99-16-71 Email: radiorubezh@mail.ru
Тип интеграции	Протокол
Подключение оборудования	COM порт

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
МЧЭ	Точечный вибрационный датчик	Контролируемая зона ограждения: до 50 м Рекомендуемое расстояние между МЧЭ для сетчатого ограждения: 24 м (8 пролетов) Напряжение питания: 4-11 В Рабочая температура: от -40 до +60 С Степень защиты оболочки: IP65


Защита модуля

За модуль чувствительного элемента.


Настройка подключения СПО PREPONA-A к программному комплексу ACFA Intellect

Настройка подключения СПО PREPONA-A к программному комплексу ACFA Intellect осуществляется следующим образом:

1. Создать на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройки системы** объект **BCO "PREPONA-A"**.

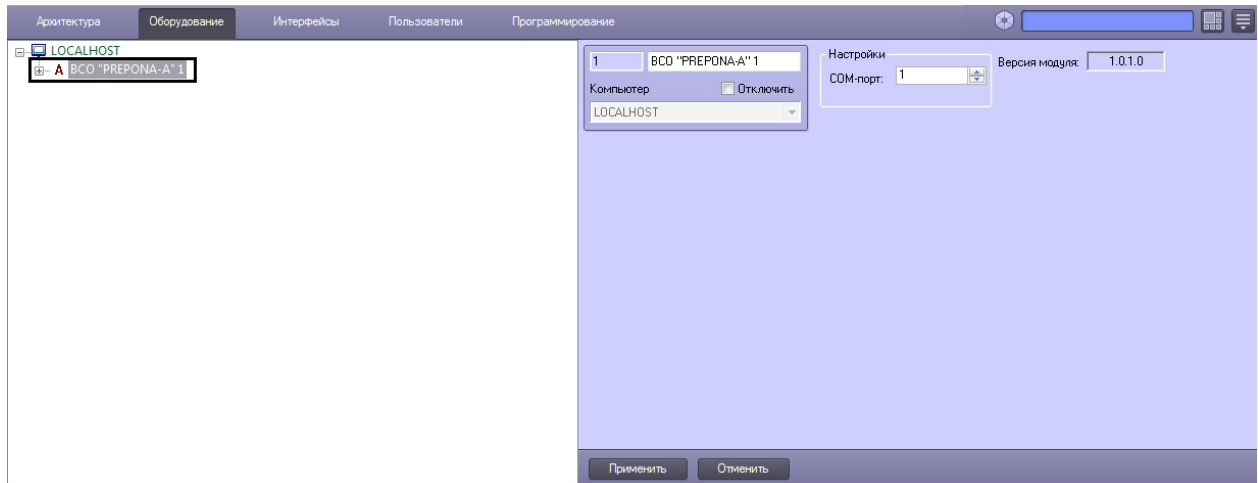


2. На панели настроек в поле **COM-порт:** ввести номер порта подключения к Серверу ACFA Intellect.

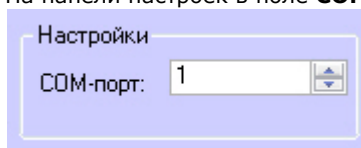

3. Нажать кнопку **Применить**.

В результате произойдет вычитка конфигурации системы PREPONA-A и построение дерева объектов ПК ACFA Intellect

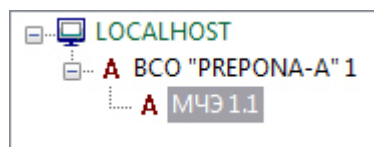

Для каждого объекта **МЧЭ** на панели настроек будет указан его идентификационный номер.

Работа с модулем интеграции PREPONA-A

Общие сведения о работе с модулем СПО PREPONA-A

Для работы с модулем интеграции PREPONA-A используются следующие интерфейсные объекты:


1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

Управление модулем чувствительного элемента

Управление модулем чувствительного элемента *PREPONA-A* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **МЧЭ**.

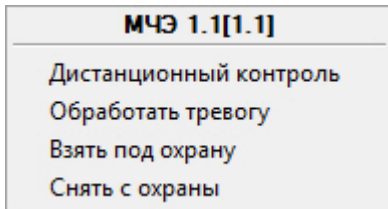

Управление модулем чувствительного элемента описано в таблице:

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Дистанционный контроль	Отправляет команду контроля радиосвязи
Обработать тревогу	Обрабатывает тревожные состояния
Взять под охрану	Ставит датчик на охрану
Снять с охраны	Снимает датчик с охраны