



Руководство по настройке и работе с модулем
интеграции MorphoAccess SIGMA Lite

Last update 28/12/2018

Содержание

1	Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции MorphoAccess SIGMA Lite.....	3
1.1	Назначение документа.....	3
1.2	Общие сведения о модуле интеграции «MorphoAccess SIGMA Lite»	3
2	Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля MorphoAccess SIGMA Lite	4
3	Настройка модуля интеграции MorphoAccess SIGMA Lite	5
3.1	Настройка подключения контроллера MorphoAccess SIGMA Lite	5
3.2	Управление конфигурацией контроллера MorphoAccess SIGMA Lite.....	5
3.3	Настройка конфигурации пользователей контроллера MorphoAccess SIGMA Lite.....	6
3.4	Выбор режима работы контроллера MorphoAccess SIGMA Lite	7
3.4.1	Настройка контроллера MorphoAccess SIGMA Lite в режиме работы GPIO.....	8
3.4.2	Настройка контроллера MorphoAccess SIGMA Lite в режиме работы SDAC	10
3.5	Настройка регионов контроллера MorphoAccess SIGMA Lite	11
3.6	Настройка режима защиты от несанкционированного доступа контроллера MorphoAccess SIGMA Lite.....	11
4	Работа с модулем интеграции MorphoAccess SIGMA Lite	13
4.1	Общие сведения о работе с модулем MorphoAccess SIGMA Lite.....	13
4.2	Управление контроллером MorphoAccess SIGMA Lite.....	13
4.3	Создание шаблона отпечатков пальцев в Бюро пропусков при помощи контроллера MorphoAccess SIGMA Lite.....	14

1 Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции MorphoAccess SIGMA Lite

На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о модуле интеграции «MorphoAccess SIGMA Lite»](#)

1.1 Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем MorphoAccess SIGMA Lite* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке модуля *MorphoAccess SIGMA Lite*. Данный модуль входит в состав системы контроля и управления доступом (СКУД), реализованной на основе программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле *MorphoAccess SIGMA Lite*;
2. настройка модуля *MorphoAccess SIGMA Lite*;
3. работа с модулем *MorphoAccess SIGMA Lite*.

1.2 Общие сведения о модуле интеграции «MorphoAccess SIGMA Lite»

Модуль *MorphoAccess SIGMA Lite* является компонентом СКУД, реализованной на базе ПК *ACFA Intellect*, и предназначен для выполнения следующих функций:

1. конфигурирование контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* (производитель *IDEMIA*);
2. обеспечение взаимодействия контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* с ПК *ACFA Intellect* (мониторинг, управление).

Примечание.

Подробные сведения о СКУД *MorphoAccess SIGMA Lite* приведены в официальной справочной документации по данной системе.

Перед настройкой модуля *MorphoAccess SIGMA Lite* необходимо выполнить следующие действия:

1. установить контроллер *MorphoAccess SIGMA Lite* на охраняемый объект (см. справочную документацию по *MorphoAccess SIGMA Lite*);
2. подключить контроллер *MorphoAccess SIGMA Lite* к Серверу *Интеллект* (см. справочную документацию по *MorphoAccess SIGMA Lite*).

2 Поддерживаемое оборудование и лицензирование модуля MorphoAccess SIGMA Lite

Производитель	IDEMIA 2 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie France +33 (0)1 73 60 20 20 info@idemia.com
Тип интеграции	SDK
Подключение оборудования	Ethernet

Поддерживаемое оборудование

Оборудование	Назначение	Характеристика
MorphoAccess SIGMA Lite	Биометрический контроллер	Верификация 1: 10 000 идентификаторов пользователя за 1 секунду Количество шаблонов 30 000 Количество пользователей 250 000 Емкость памяти событий 1 000 000 Стандарты бесконтактных карт: Prox, iClass или MIFARE / DESFire / NFC Интерфейс связи Ethernet

Защита модуля


За контроллер.

3 Настройка модуля интеграции MorphoAccess SIGMA Lite

3.1 Настройка подключения контроллера MorphoAccess SIGMA Lite

Настройка подключения контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **MorphoAccess SIGMA Lite**, который создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.

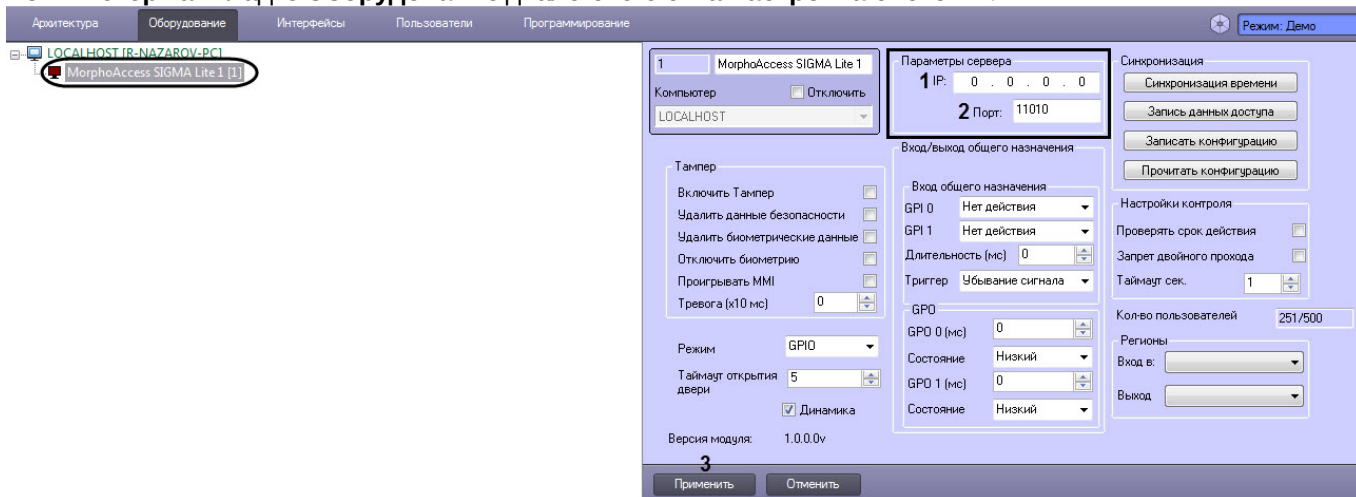


2. В поле **IP:** (1) ввести IP-адрес для подключения к контроллеру *MorphoAccess SIGMA Lite*.
3. В поле **Порт:** (2) ввести порт для подключения к контроллеру *MorphoAccess SIGMA Lite*.
4. Нажать на кнопку **Применить** (3) для применения изменений.

Настройка подключения контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* завершена.

3.2 Управление конфигурацией контроллера MorphoAccess SIGMA Lite

Управление конфигурацией контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **MorphoAccess SIGMA Lite**.

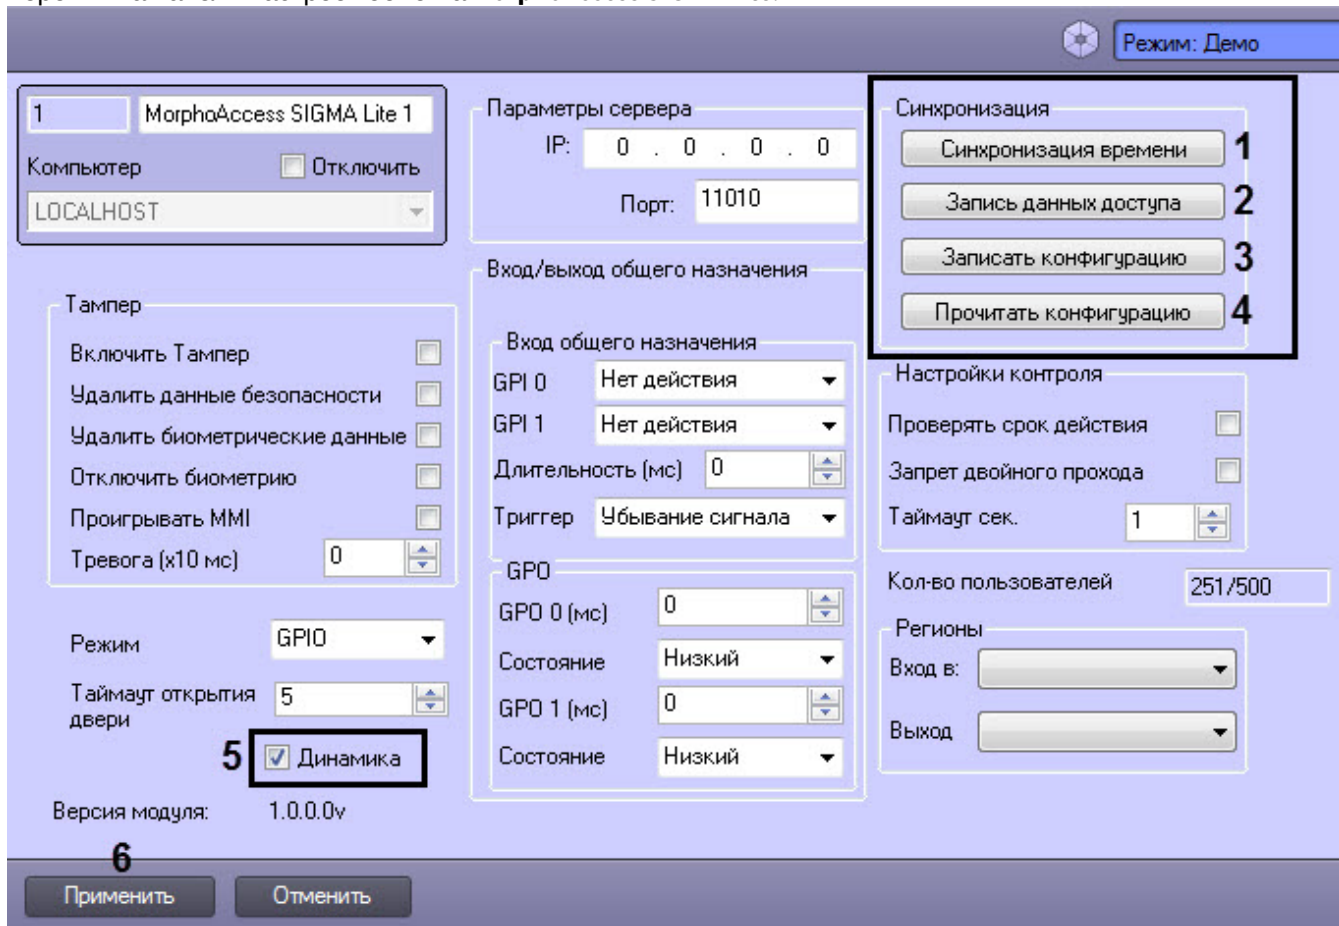

2. Для синхронизирования времени контроллера и Сервера нажать на кнопку **Синхронизация времени (1)**.
3. Для записи данных модуля *Бюро пропусков* в контроллер *MorphoAccess SIGMA Lite* нажать на кнопку **Запись данных доступа (2)**.
4. Для записи текущей конфигурации в контроллер *MorphoAccess SIGMA Lite* нажать на кнопку **Записать конфигурацию (3)**.
5. Для считывания текущей конфигурации из контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* нажать на кнопку **Прочитать конфигурацию (4)**.
6. Для включения динамической пересылки параметров установить флажок **Динамика (5)**. При изменении конфигурации ПК *ACFA Intellect* посредством модуля *Бюро пропусков* внесенные изменения будут автоматически пересылаться в контроллер *MorphoAccess SIGMA Lite*. В случае, если автоматическая пересылка изменений не требуется, необходимо снять данный флажок.
7. Нажать на кнопку **Применить (6)** для применения изменений.

Управление конфигурацией контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* завершено.

3.3 Настройка конфигурации пользователей контроллера MorphoAccess SIGMA Lite

Настройка конфигурации пользователей контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **MorphoAccess SIGMA Lite**.

2. Установить флажок **Проверять срок действия** (1), если при аутентификации необходимо проверять дату истечения срока действия учетной записи пользователя.
3. Установить флажок **Запрет двойного прохода** (2), если необходимо включить временной контроль двойного прохода. Доступ будет разрешен после истечения времени, заданного в параметре **Таймаут сек.** (3).
4. В поле **Таймаут сек.** (3) задать время в секундах, по истечении которого будет разрешен проход, если активирован временной контроль двойного прохода.
5. Нажать на кнопку **Применить** (5) для применения изменений.

Примечание

В поле **Кол-во пользователей** (4) отображается количество текущих зарегистрированных пользователей.

Настройка конфигурации пользователей контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* завершена.

3.4 Выбор режима работы контроллера MorphoAccess SIGMA Lite

Выбор режима работы контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **MorphoAccess SIGMA Lite**.

2. В раскрывающемся списке **Режим (1)** выбрать режим работы:
 - **GPIO** - вход/выход общего назначения (настройка данного режима работы подробно описана в разделе [Настройка контроллера MorphoAccess SIGMA Lite в режиме работы GPIO](#)).
 - **SDAC** - однодверный контроллер доступа (настройка данного режима работы подробно описана в разделе [Настройка контроллера MorphoAccess SIGMA Lite в режиме работы SDAC](#)).
3. В поле **Таймер открытия двери (2)** ввести время в секундах, в течении которого будет открыта дверь после аутентификации пользователя.
4. Нажать на кнопку **Применить (3)** для применения изменений.

Выбор режима работы контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* завершен.

3.4.1 Настройка контроллера MorphoAccess SIGMA Lite в режиме работы GPIO

Настройка контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* в режиме работы GPIO (вход/выход общего назначения) осуществляется следующим образом:

1. В раскрывающемся списке **GPI 0 (1)** выбрать необходимые действия для нулевого входа общего назначения в случае наступления события, заданного в раскрывающемся списке **Триггер (4)**:
 - a. **Нет действия** - действия не требуются.
 - b. **Удалить шаблон(ы)** - стереть все биометрические шаблоны.
 - c. **Перезагрузить уст-во** - перезагрузка контроллера.
 - d. **Тревога** - активация звукового сигнала, звучащего в течение 5 секунд.

2. В раскрывающемся списке **GPI 1 (2)** выбрать необходимые действия для первого входа общего назначения в случае наступления события, заданного в раскрывающемся списке **Триггер (4)**:
 - a. **Нет действия** - действия не требуются.
 - b. **Удалить шаблон(ы)** - стереть все биометрические шаблоны.
 - c. **Перезагрузить уст-во** - перезагрузка контроллера.
 - d. **Тревога** - активация звукового сигнала, звучащего в течение 5 секунд.
3. В поле **Длительность (мс) (3)** ввести время в миллисекундах, по истечению которого, если не изменится состояние реле после подачи соответствующего сигнала, будут активированы действия, заданные в **GPI 0 (1)** и **GPI 1 (2)**.
4. В раскрывающемся списке **Триггер (4)** выбрать событие, по которому необходимо выполнять действия, заданные в **GPI 0 (1)** и **GPI 1 (2)**:
 - a. **Убывание сигнала** - переход из состояния включенного реле в состояние выключенного.
 - b. **Наращение сигнала** - переход из состояния выключенного реле в состояние включенного.
5. В поле **GPIO 0 (мс) (5)** ввести время в миллисекундах для нулевого выхода общего назначения, по истечении которого выход будет переведен в состояние по умолчанию.
6. В раскрывающемся списке **Состояние (6)** выбрать состояние выхода по умолчанию:
 - a. **Низкий** - реле выхода отключено. При получении доступа состояние реле будет изменено на **Высокий** (будет включено).
 - b. **Высокий** - реле выхода включено. При предоставлении доступа состояние реле изменится на **Низкий** (будет отключено).
7. В поле **GPIO 1 (мс) (7)** ввести время в миллисекундах для первого выхода общего назначения, по истечении которого выход будет переведен в состояние по умолчанию.
8. В раскрывающемся списке **Состояние (8)** выбрать состояние выхода по умолчанию:
 - a. **Низкий** - реле выхода отключено. При получении доступа состояние реле будет изменено на **Высокий** (будет включено).
 - b. **Высокий** - реле выхода включено. При предоставлении доступа состояние реле изменится на **Низкий** (будет отключено).
9. Нажать на кнопку **Применить (9)** для применения изменений.

Настройка контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* в режиме работы GPIO (вход/выход общего назначения) завершена.

3.4.2 Настройка контроллера MorphoAccess SIGMA Lite в режиме работы SDAC

Настройка контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* в режиме работы SDAC (одnodверный контроллер доступа) осуществляется следующим образом:

1. В поле **Разблокировка (1)** ввести время в секундах разблокировки двери.

2. В поле **Открытие двери (2)** ввести время в секундах, в течении которого дверь должна быть закрыта. Если в течение этого времени дверь не будет закрыта, будет генерироваться событие **Удержание двери**.
3. В раскрывающемся списке **Запрос на выход (3)** выбрать режим выхода:
 - a. **Нет** - не задан.
 - b. **Нажать кнопку** - нажатие кнопки.
 - c. **<Занято>** - зарезервированный.
4. В раскрывающемся списке **Тип (3)** выбрать тип открытия двери:
 - a. **Ручное открытие** - ручное открывание двери.
 - b. **Электрическое открытие** - электрическое открывание двери.
5. В поле **Таймаут выхода (5)** ввести время в секундах, в течении которого выход будет оставаться открытым, если выбран режим выхода **Нажать кнопку** и тип открытия двери **Ручное открытие**.

Примечание

В поле **Таймаут выхода** должно быть введено значение в диапазоне от 1 до 300 секунд.

6. Установить флажок **Перезапись времени (6)**, если необходимо активировать режим переопределения времени. Данный режим позволяет открыть дверь ранее авторизованному пользователю без какой-либо аутентификации в течении времени, заданного в поле **Таймаут (7)**.
7. В поле **Таймаут (7)** ввести время в секундах, в течении которого ранее авторизованный пользователь может открыть дверь без какой-либо аутентификации.
8. Нажать на кнопку **Применить (8)** для применения изменений.

Настройка контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* в режиме работы SDAC (одnodверный контроллер доступа) завершена.

3.5 Настройка регионов контроллера MorphoAccess SIGMA Lite

Настройка регионов контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **MorphoAccess SIGMA Lite**.

The screenshot shows the configuration panel for MorphoAccess SIGMA Lite. The interface includes several sections:

- Компьютер:** Set to LOCALHOST.
- Параметры сервера:** IP: 0.0.0.0, Порт: 11010.
- Синхронизация:** Buttons for 'Синхронизация времени', 'Запись данных доступа', 'Записать конфигурацию', and 'Прочитать конфигурацию'.
- Вход/выход общего назначения:**
 - Вход общего назначения:** GPI 0: Нет действия, GPI 1: Нет действия, Длительность (мс): 0, Триггер: Убывание сигнала.
 - GPO:** GPO 0 (мс): 0, Состояние: Низкий; GPO 1 (мс): 0, Состояние: Низкий.
- Настройки контроля:**
 - Проверять срок действия:
 - Запрет двойного прохода:
 - Таймаут сек.: 1
- Кол-во пользователей:** 251/500.
- Регионы:**
 - Вход в: 1
 - Выход: 2
- Тампер:**
 - Включить Тампер:
 - Удалить данные безопасности:
 - Удалить биометрические данные:
 - Отключить биометрию:
 - Проигрывать MMI:
 - Тревога (x10 мс): 0
- Режим:** GPIO
- Таймаут открытия двери:** 5
- Динамика
- Версия модуля:** 1.0.0.0v
- Buttons:** Применить (3), Отменить.

2. В раскрывающемся списке **Вход в:** (1) указать регион на вход.
3. В раскрывающемся списке **Выход** (2) указать регион на выход.
4. Нажать на кнопку **Применить** (3) для применения изменений.

Настройка регионов контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* завершена.

3.6 Настройка режима защиты от несанкционированного доступа контроллера MorphoAccess SIGMA Lite

Настройка режима защиты от несанкционированного доступа контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **MorphoAccess SIGMA Lite**.

2. Установить флажок **Включить Тампер** (1), если необходимо активировать режим защиты от несанкционированного доступа. Если данный режим включен, то при физическом вмешательстве в корпус контроллера произойдет срабатывание тревоги и будут активированы параметры, установленные ниже.
3. Установить флажок **Удалить данные безопасности** (2), если при вмешательстве требуется удалить все пользовательские ключи, хранящиеся во всех бесконтактных картах и сбросить до значений по умолчанию.
4. Установить флажок **Удалить биометрические данные** (3), если при вмешательстве требуется удалить все пользовательские отпечатки пальцев и сбросить до значений по умолчанию.
5. Установить флажок **Отключить биометрию** (4), если при вмешательстве требуется отключить биометрическую аутентификацию пользователей.
6. Установить флажок **Проигрывать MMI** (5), если при вмешательстве требуется воспроизвести звуковую сигнализацию.
7. В поле **Тревога (x10 мс)** (6) ввести в миллисекундах интервал отправки тревожного события о несанкционированном доступе.
8. Нажать на кнопку **Применить** (7) для применения изменений.

Настройка режима защиты от несанкционированного доступа контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* завершена.

4 Работа с модулем интеграции MorphoAccess SIGMA Lite

4.1 Общие сведения о работе с модулем MorphoAccess SIGMA Lite

Для работы с модулем интеграции *MorphoAccess SIGMA Lite* используются следующие интерфейсные объекты:


1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**
3. **Бюро пропусков.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

4.2 Управление контроллером MorphoAccess SIGMA Lite

Управление контроллером *MorphoAccess SIGMA Lite* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **MorphoAccess SIGMA Lite**:

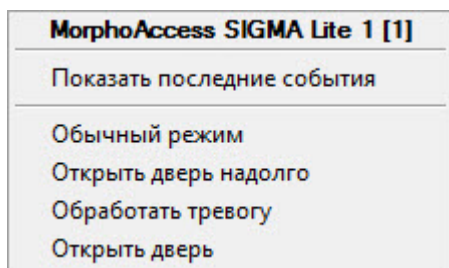



Описание команд функционального меню объекта **MorphoAccess SIGMA Lite** приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Обычный режим	Дежурный режим
Открыть дверь надолго	Открытие двери на время
Обработать тревогу	Принятие тревоги
Открыть дверь	Открытие двери

Возможны следующие состояния объекта **MorphoAccess SIGMA Lite**:


	Подключен
	Отключен
	Взломан

MorphoAccess SIGMA Lite 1[1] 	Удержание двери
MorphoAccess SIGMA Lite 1[1] 	Открыта дверь

4.3 Создание шаблона отпечатков пальцев в Бюро пропусков при помощи контроллера MorphoAccess SIGMA Lite

Создание шаблона отпечатков пальцев в *Бюро пропусков* при помощи контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* осуществляется в следующем порядке:

1. Открыть окно **Бюро пропусков** (см. [Запуск и завершение работы модуля Бюро пропусков](#)).
2. Перейти к редактированию требуемого пользователя (см. [Переход к редактированию пользователя](#)).
3. Нажать правой кнопкой мыши на фотографию пользователя и выбрать пункт **Расширения**.

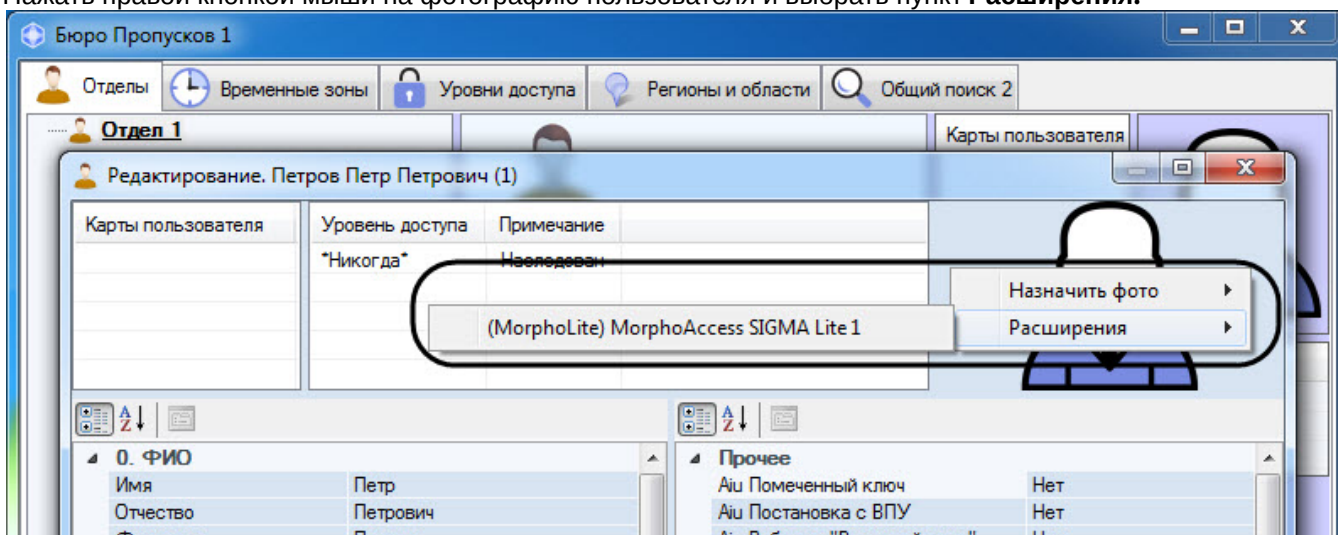


4. Выбрать **(MorphoLite) MorphoAccess SIGMA Lite** для использования данного контроллера.




Примечание

Для того, чтобы требуемый контроллер был доступен для выбора в списке **Расширения**, необходимо выбрать его при настройке модуля *Бюро пропусков* – см. [Выбор контрольных считывателей в Бюро пропусков](#).


5. В результате откроется диалоговое окно **Работа с биометрикой**.

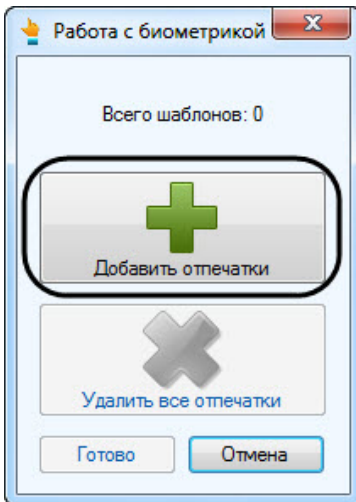

6. Для добавления шаблона отпечатков пальцев нажать на кнопку **Добавить отпечатки**. Откроется диалоговое окно **Считывание биометрических данных**.

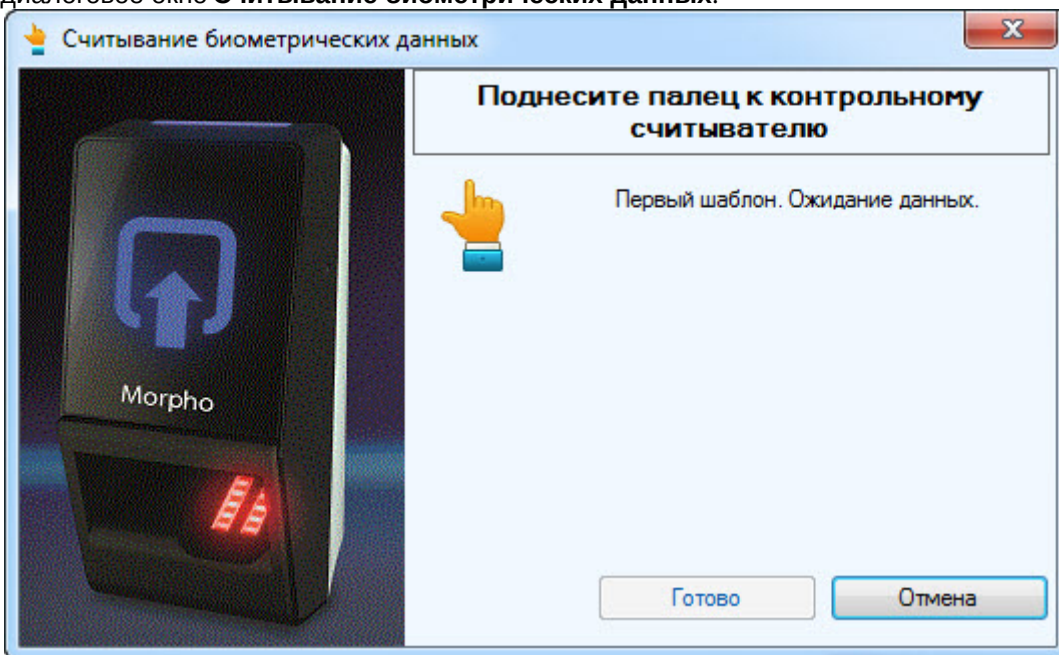


7. Трижды приложить палец к контроллеру и дождаться завершения сканирования отпечатка пальца.

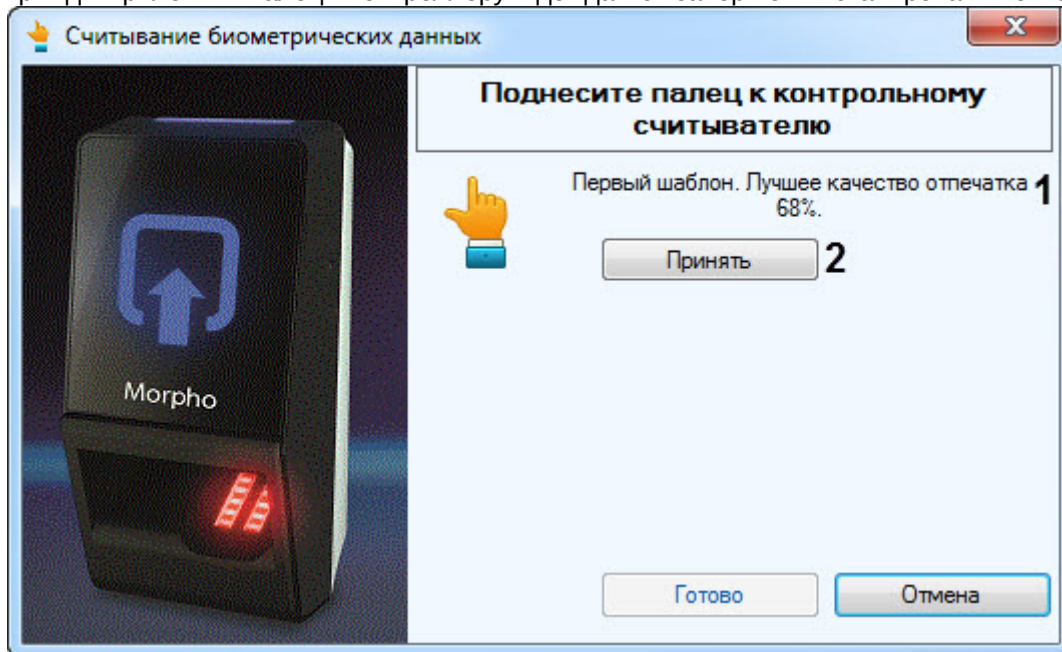

В области (1) будет выведено сообщение о качестве первого отпечатка пальцев. Нажать на кнопку **Принять** (2) для продолжения сканирования еще двух пальцев.


8. Аналогичным образом сканировать еще два отличных друг от друга пальца. Для завершения создания шаблона отпечатков пальцев нажать на кнопку **Готово**. В результате диалоговое окно **Считывание биометрических данных** будет закрыто.

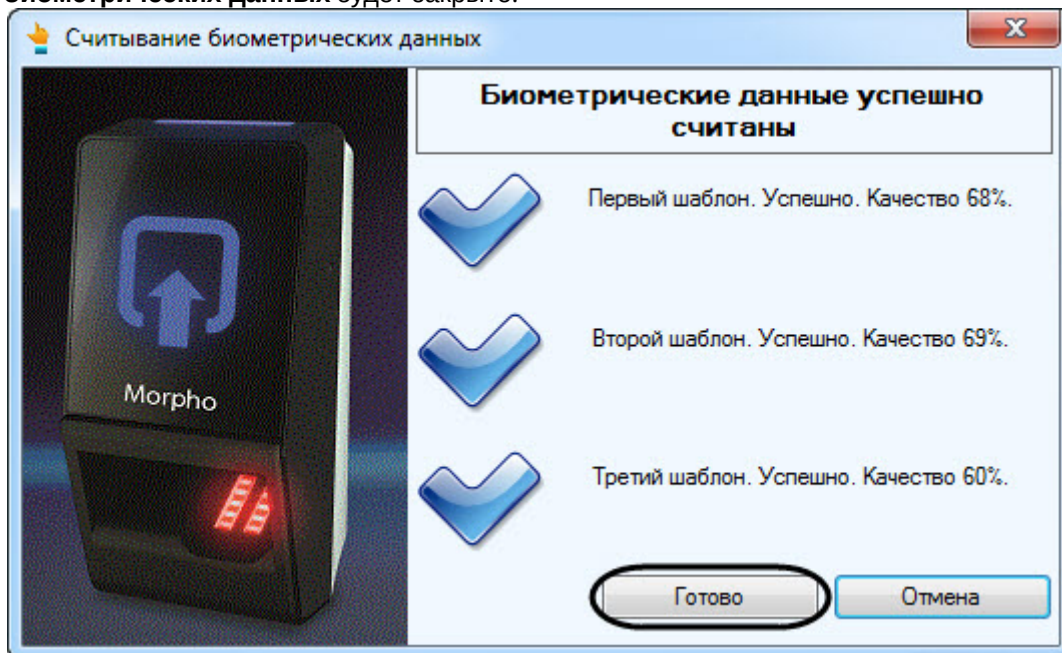

Примечание

Существует возможность занести только два отпечатка пальцев. Для этого необходимо после завершения сканирования двух отпечатков пальцев нажать на кнопку **Готово**.

9. В диалоговом окне **Работа с биометрикой** нажать на кнопку **Готово** (1) для завершения создания шаблона отпечатков пальцев.

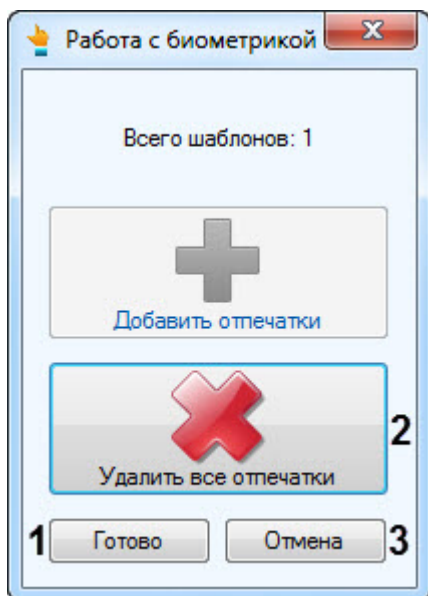

Примечание
Чтобы удалить созданный шаблон отпечатков пальцев нажать на кнопку **Удалить все отпечатки (2)**.
Чтобы отменить создание шаблона отпечатков пальцев и закрыть диалоговое окно **Работа с биометрикой** нажать на кнопку **Отмена (3)**.

10. Сохранить изменения в редакторе пользователя *Бюро пропусков*, чтобы добавить шаблон отпечатков пальцев в учетную запись пользователя.

Создание шаблона отпечатков пальцев в *Бюро пропусков* при помощи контроллера *MorphoAccess SIGMA Lite* завершено.