


, , , *ddi.exe*.

ddi.exe :

- 1.
2. Tools

1. intellect.ddi.
2. DDI (1).

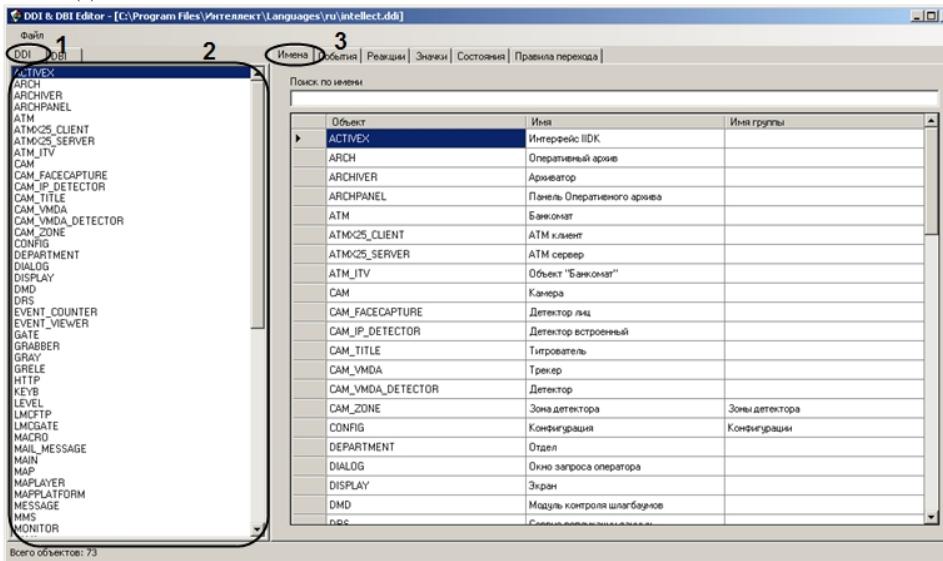

3. DDI, (2).
4. (3).

5.

DDI & DBI Editor - [C:\Program Files\Интеллект\Languages\ru\intellect.ddi]

Файл

DDI DBI

Имена События Реакции Знаки Состояния Правила перехода

Название	Описание	Обработка сообщений	Звуковая подсказка	Не слать в сеть	Не протоколировать	Журнал Windows
UPS_ONLINE	UPS - Всестоек	INFORMATION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
UPS_LOWBATT	UPS - Низкий нап.	ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
UPS_COMMLOSS	UPS - Потеря со...	ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
UPS_SHUTTING	UPS - Выключение	ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
UPS_REPLACEIB	UPS - Требуется замена	ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
UPS_FATAL_ER	UPS - Ошибка кри...	ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VCORE	HUB - Напряжение	ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CPU_FAN	HUB - Количеств...	ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CPU_TEMP	HUB - Температура	ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EV5_TEMP	HUB - Температура	ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
+5V	HUB - Ошибка на	ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
+12V	HUB - Ошибка на	ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-5V	HUB - Ошибка на	ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-12V	HUB - Ошибка на	ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
+3.3V	HUB - Ошибка на	ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AUDIO_SND_LEVEL	Громкость звука	ALARM	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONNECT_FAIL	Ошибка подключ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONNECT_OK	Подключено		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NETWORK_FAIL...	создание пото...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STATE_CONNEC...	соединение восс...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*						

Всего объектов: 73

6.

DDI & DBI Editor - [C:\Program Files\Интеллект\Languages\ru\intellect.ddi]

Файл

DDI DBI

Имена События Реакции Знаки Состояния Правила перехода

Реакция	Описание	Постановка раздела на охрану
MUX1_OFF	Отключить аналоговый выход 1	<input type="checkbox"/>
MUX2_OFF	Отключить аналоговый выход 2	<input type="checkbox"/>
MUX3_OFF	Отключить аналоговый выход 3	<input type="checkbox"/>
*		

Параметры для действия "Отключить аналоговый выход 1":

Параметр	Название	Тип	ValueName	Value
*				

Всего объектов: 73

ddi.exe intellect.ddi intellect.ext.ddi ddi.exe.



, /, ""(. ,). , ""/"".